
【書類名】 図面


【図1】

図 1

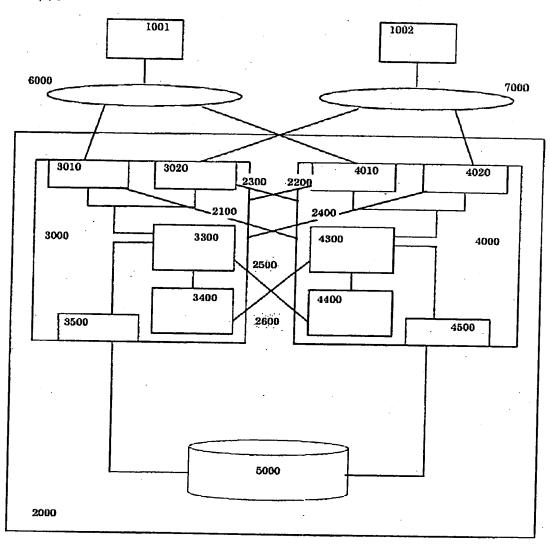

【図2】

図 2

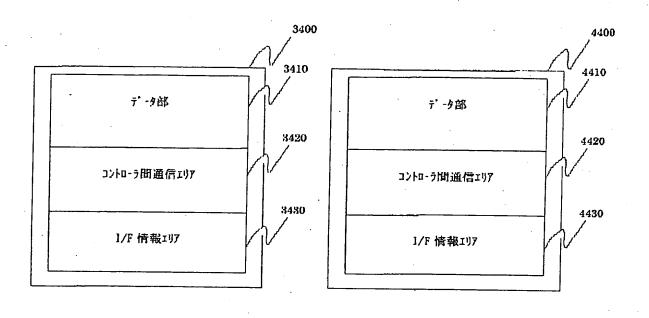

【図3】

図3

コントローラ3000

コントローラ4000

障害検知 ホストI/F 制御部 3010 ループ6000 切り離し コントローラ間通信エリア44200 に障害情報を書き込み コントローラ4000 に通知

ホストI/F 制御部 3010 の 障害検知

I/F情報エリア4430よりホス NI/F 制御部 3010 の情 報取得

上記情報により杁I/F 制御部 4010 をループ 6000 へ参加

[] M. Bin t == i j u] 12 2 IJ.

図 4

コントローラ3000

コントローラ4000

コントローラ3000 またはホスト J/F 制御部 3010 の障害 検知

専用線 2100 によりホスト I/F 制御部 3010 をループ 6000 から切り離し

I/F 情報エリア4430からホス トI/F 制御部 3010 の I/F 情報を取得

上記情報でホストI/F 制御 部 4010 をループ6000 に 参加

Ben dan W. Aben dam at den H. R. and and then H. R. W. H. A. .....

【図5】

図5

コントローラ3000

コントローラ4000

